

INSTRUCTION

11-2017


RZB
LIGHTING


Sidelite

312139.002.1.19

 IP 20
 


 220 - 240 V / 50/60 Hz
 
 3 x 0,75 mm²

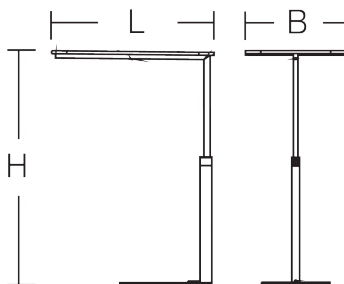








					
312139.002.1.19 L 715, B 440, H 2037		LED	68 W	70 W	13,6 kg
Φ 	EEK _{LED}	EEK 	CRI	CCT	
7300 lm	A+	A+	80	4000K	
 B10	 B16				
8	13	53 A			




Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

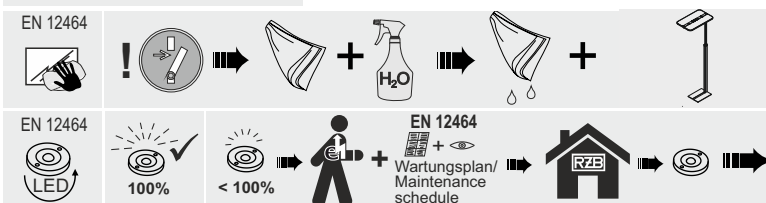

RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

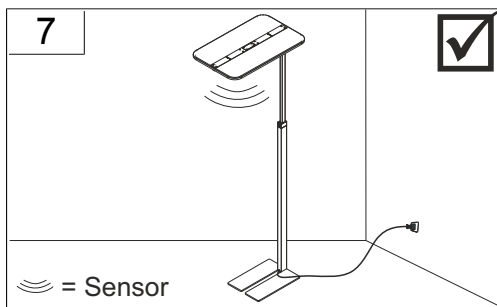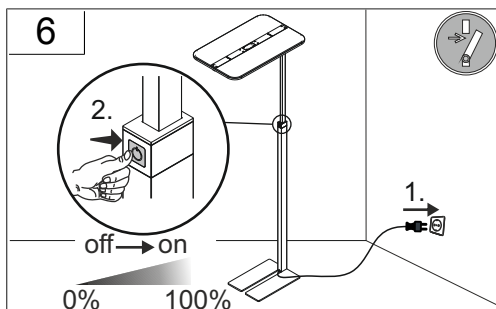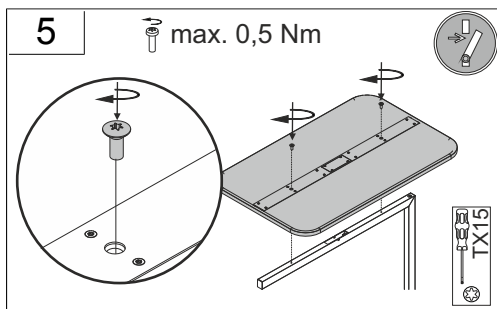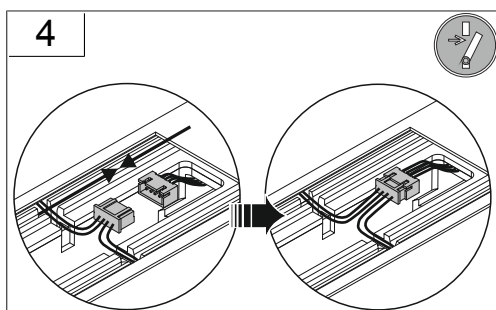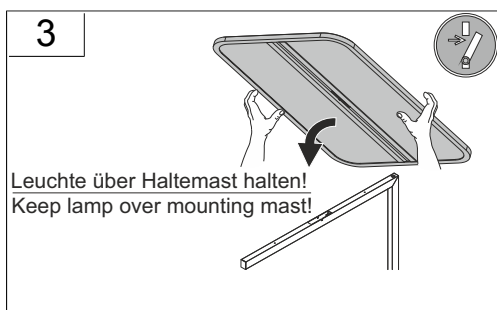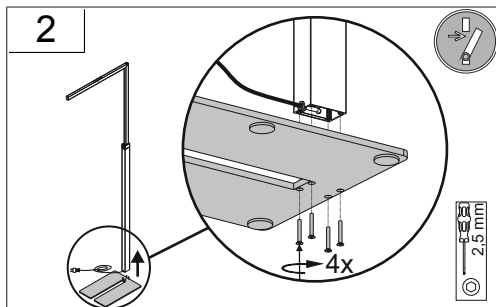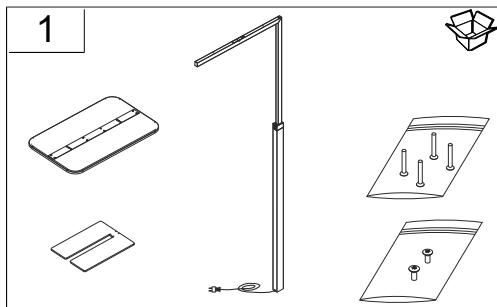

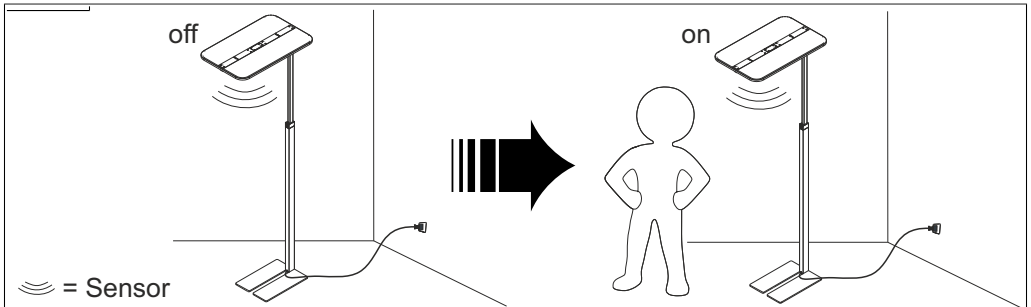

- | | |
|-----------|--|
| SP | Abkürzung für „Short Press / Taste kurz drücken“ (<0.5s) |
| LP | Abkürzung für „Long Press / Taste lang drücken“ (>0.5s) |
| DP | „Double Press / kurze Doppelbetätigung“ (jeweils <0.5s) |

Tasterfunktion:

SP: Ein- bzw. Ausschalten

LP: Aufwärts- bzw. Abwärtsdimmen

DP: Speichern des aktuellen Helligkeitswertes als Regelungssollwert

Button function:

SP: Switching on and off

LP: Up and Down

DP: Save the current brightness value as the control setpoint

Die Speicherung eines Regelungssollwertes sollte bei geringem Tageslicht-/Fremdlicht - Anteil erfolgen.

The storage of a control setpoint should be carried out with low daylight / Extraneous light portion.

